

Số: /QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Phương án bảo vệ công trình trạm bơm tiêu Đạm Thủy,
phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Thủy lợi năm 2017; Luật Tài nguyên nước năm 2023; Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ; số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước; số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 05/2018/TT-BNNPTN, ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 586/TTr-SNN&PTNT ngày 29/10/2025 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định số 10570/SNN&PTNT-TL ngày 29/10/2025 và Tờ trình số 222/TTr-TLĐT ngày 17/10/2025 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án bảo vệ công trình trạm bơm tiêu Đạm Thủy, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh chịu trách nhiệm tổ chức công bố công khai Quy trình này theo quy định,

đồng thời chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thực hiện vận hành trạm bơm tiêu Đạm Thủy, phường Đông Triều theo đúng quy định hiện hành.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về số liệu, nội dung thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện vận hành trạm bơm tiêu Đạm Thủy theo đúng Quy trình được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND phường Đông Triều; Chủ tịch UBND phường An Sinh; Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (thực hiện);
- Cục Quản lý và Công trình thủy lợi (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT Thông tin;
- V0, V1, V2, NLN3, TM3;
- Phòng HC-TC-TV;
- Lưu VT, NLN1 (05b-QD 112).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Công

PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ CÔNG TRÌNH

Trạm bơm tiêu Đạm Thủy, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /11/2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)*

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều số 60/2020/QH14;
2. Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14;
3. Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH13;
4. Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ;
5. Nghị định 08/2025/NĐ-CP, ngày 09/01/2025 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;
6. Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước;
7. Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều;
8. Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
9. Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
10. Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRẠM BƠM TIÊU ĐẠM THỦY

1. Đơn vị quản lý khai thác trạm bơm tiêu

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203.3870863

2. Khái quát về trạm bơm tiêu nước

- Tên trạm bơm tiêu: Trạm bơm tiêu Đạm Thủy
- Cấp công trình: Cấp IV
- Địa điểm xây dựng: Phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
- Nhiệm vụ công trình:
 - + Trạm bơm tiêu có nhiệm vụ: Bơm nước tiêu úng cho khoảng 1.337,48 ha/năm diện tích lưu vực (trong đó: diện tích tiêu canh tác: 631,12 ha; diện tích tiêu thổ cư đồi núi: 706,36 ha) của 02 phường: An Sinh và Đông Triều;
 - + Hệ thống kênh tiêu có nhiệm vụ: tiêu thoát nước mưa, lũ, nước thừa, phòng chống ngập úng giúp bảo vệ sản xuất nông nghiệp của 02 phường An Sinh và Đông Triều.
 - Năm xây dựng, sửa chữa nâng cấp:
 - + Thời điểm đưa trạm bơm tiêu vào khai thác, sử dụng: Công trình trạm bơm tiêu Đạm Thủy gồm 02 nhà máy: Nhà máy số 1 được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác năm 2003 (nay lấy tên là nhà máy số 02); Nhà máy số 2 và số 3 được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 1985;
 - + Năm sửa chữa, nâng cấp: Năm 2025 phá dỡ nhà máy số 2, số 3 cũ và xây dựng nhà máy mới (nhà máy số 01) thay thế nhà máy số 2, số 3 cũ. Đặt lại tên các nhà máy như sau: Nhà máy xây dựng mới là nhà máy số 01; Nhà máy số 01 cũ là nhà máy số 02.

III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ CÔNG TRÌNH

1. Đặc điểm địa hình, thông số thiết kế, sơ đồ mặt bằng bố trí công trình và chỉ giới cấm mốc phạm vi bảo vệ trạm bơm tiêu

1.1. Đặc điểm địa hình

1.1.1. Địa hình khu vực công trình đầu mối:

Trạm bơm tiêu Đạm Thủy được xây dựng trên địa bàn thôn Vị Thủy, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Địa hình khu vực xây dựng trạm bơm tiêu tương đối bằng phẳng, là vùng chuyển tiếp giữa đồi núi thấp và xen kẽ đồng bằng ven sông; cao độ trung bình khoảng +4.20m

1.1.2. Địa hình khu vực hệ thống kênh tiêu:

Hệ thống kênh tiêu của trạm bơm là hệ thống kênh đất do kiến tạo tự nhiên và một số nhánh do nhân tạo thuộc hệ thống sông Đạm Thủy chạy qua địa

bàn 02 phường An Sinh và Đông Triều, với cao độ đáy kênh trung bình khoảng $\nabla = +1,1-1,5\text{m}$.


1.2. Các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình

TT	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Giá trị	
			Nhà máy số 1 (04 tổ)	Nhà máy số 2 (06 tổ)
*	Năm xây dựng		2023-2025	2003
*	Diện tích phục vụ	ha	1337	
*	Cấp công trình		Cấp IV	
1	Máy bơm			
-	Tổ máy	Tổ	04	06
-	Loại máy		Trục đứng	
-	Năm sản xuất		2023	1999
-	Lưu lượng (Q)	(m ³ /h)	4x8300 = 33200	6x4000=24000
-	Cột nước (H)	m	3,65	5,0
-	Hiệu suất (η)	%	91%	
-	Số vòng quay	(V/phút)	490	730
-	Đường kính ống xả	mm	1000	
-	Đường kính ống hút	mm	1350	
2	Động cơ			
-	Loại động cơ		không đồng bộ 3 pha	không đồng bộ 3 pha
-	Năm sản xuất		2023	1999
-	Công suất định mức (N_{dm})	KW	160	75
-	Công suất tiêu thụ (N_{tt})			
-	Hiệu suất lớn nhất (η)	%	82%	91%
-	Số vòng quay	(v/ph)	490 v/ph	730 v/ph
-	Điện áp định mức (U_{dm})		380v	380v
-	Dòng điện định mức (A)		308/207 A	140 A
-	Tần số dòng điện định mức (Hz)		50Hz	50Hz
-	Số pha		03	03

TT	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Giá trị	
			Nhà máy số 1 (04 tổ)	Nhà máy số 2 (06 tổ)
3	Nhà máy			
-	Cao trình tâm ống xả		+2.42	+2.42
-	Cao trình sàn máy bơm		+1.45	+1.45
-	Cao trình sàn động cơ		+4.00	+4.00
4	Nhà quản lý	m ²	81,34	
5	Bể hút			
-	MNTK bể hút (Z_{bhtk})	m		
-	MN nhỏ nhất bể hút	m	+0.67	+0.67
-	MN lớn nhất bể hút (Z_{bhmax})	m	+2.27	+2.27
-	Cao trình đáy buồng hút	m	-2.90	-2.90
	Cao trình miệng hút bơm	m	-2.15	-2.15
6	Bể xả			
-	MN nhỏ nhất bể xả (Z_{bxtk})	m	+2.80	+2.80
-	MN lớn nhất bể xả (Z_{bxmax})	m	+3.96	+3.96
-	Cao trình đáy bể xả ($Z_{đáybx}$)	m	+1.32	+0.567

1.3. Sơ đồ mặt bằng bố trí công trình và chỉ giới cấm mốc phạm vi bảo vệ trạm bơm tiêu.

Trạm bơm tiêu Đạm Thủy được xây dựng tại vị trí chân núi chùa Ngọc Thanh trên nhánh sông Đạm Thủy, thuộc địa phận thôn Vị Thủy, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Công trình đầu mối có vị trí địa lý: 21°08' vĩ độ bắc 106°48' kinh độ đông, cách phường Hạ Long 70 km, cách Hà Nội 95 km.

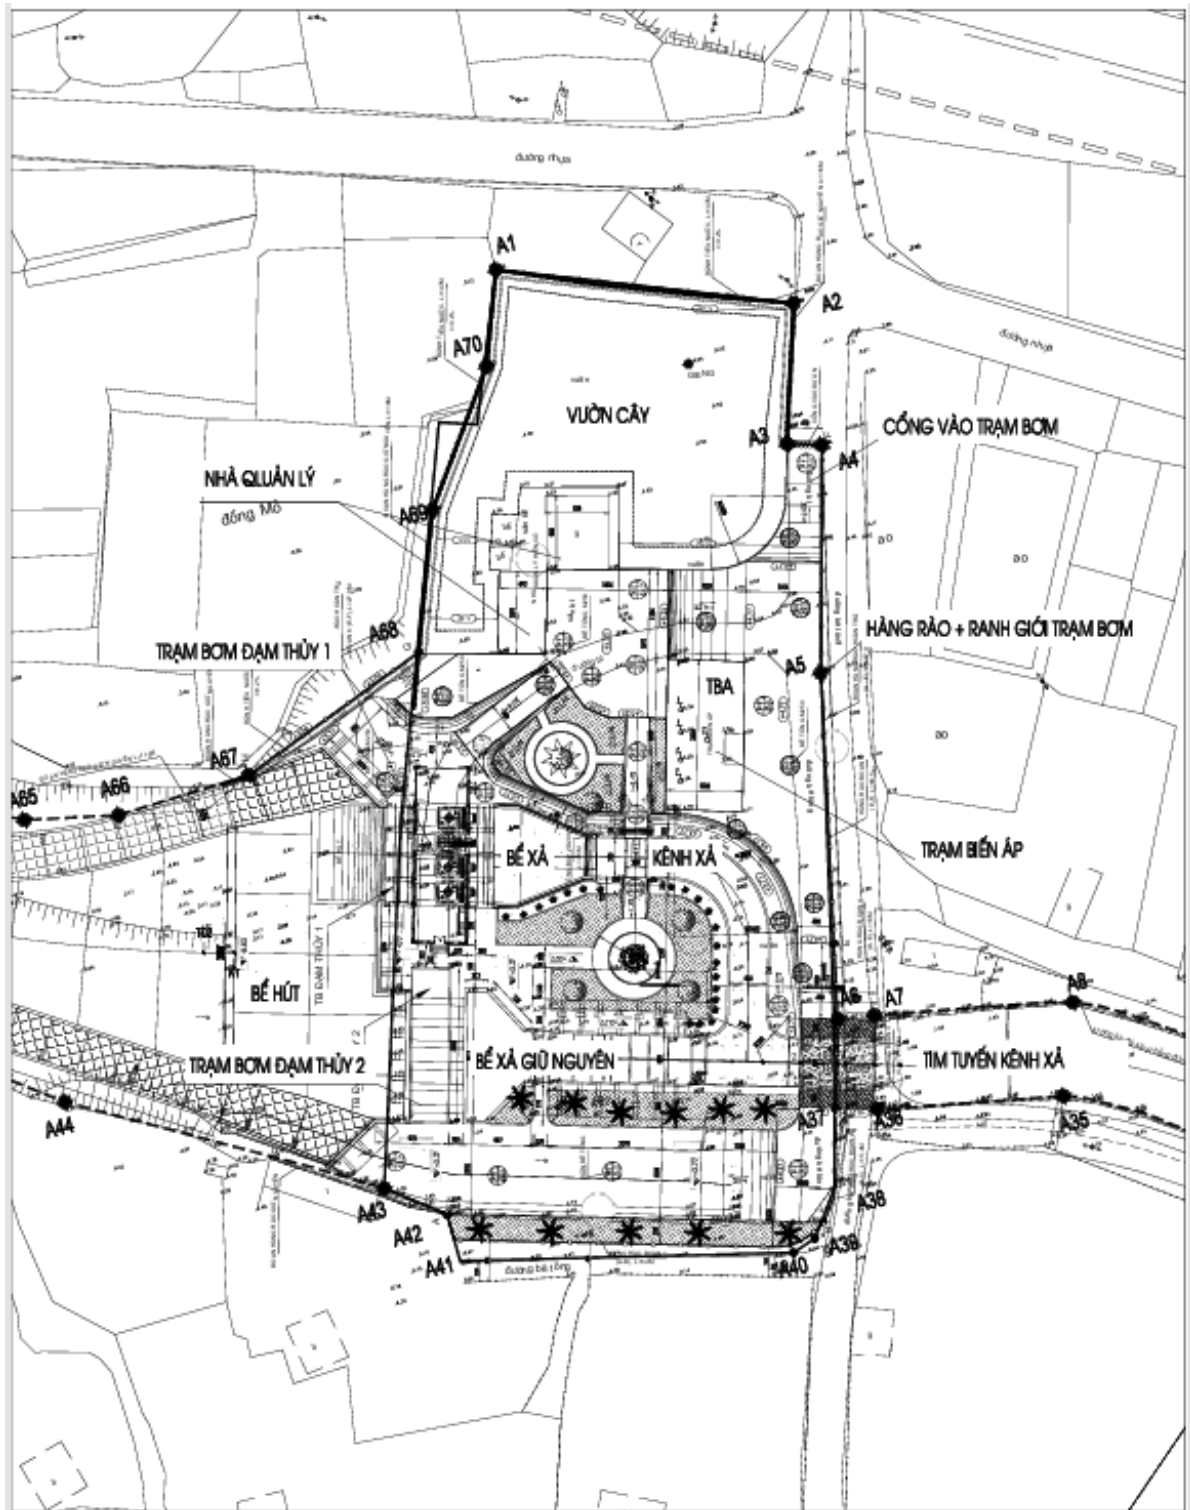

Hình 1. Bản đồ khu vực Trạm bơm tiêu Dạm Thủy

- Sơ họa mặt bằng bố trí công trình: Có bản đồ hiện trạng bố trí công trình kèm theo.

1.4. Chỉ giới cấm mốc phạm vi bảo vệ trạm bơm tiêu

1.4.1. Bản đồ giao đất

Cụm đầu mối trạm bơm tiêu Dạm Thủy đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao đất và cấm mốc giao đất Quyết định số 5199/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thu hồi, chuyển từ thuê đất sang giao đất và điều chỉnh ranh giới, diện tích đất không thu tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh để làm trạm bơm và

tuyến kênh tiêu Đạm Thủy phục vụ sản xuất nông nghiệp tại phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

1.4.2. Chỉ giới cấm mốc phạm vi bảo vệ công trình

Cụm đầu mối :

- Phạm vi bảo vệ khu vực đầu mối trạm bơm tiêu Đạm Thủy được giới hạn bởi đường biên, có 16 mốc với diện tích 6.925,7 m².

- Phạm vi bảo vệ hệ thống kênh và công trình trên kênh: Theo Quyết định số 5199/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “*V/v thu hồi, chuyển từ thuê đất sang giao đất và điều chỉnh ranh giới, diện tích giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều để làm trạm bơm và tuyến kênh tiêu Đạm Thủy phục vụ sản xuất nông nghiệp tại xã Thủy An, xã Bình Dương, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều*” (nay là phường Đông Triều và phường An Sinh).

2. Tình hình quản lý, khai thác và bảo vệ trạm bơm tiêu

- Việc quản lý, khai thác và bảo vệ trạm bơm tiêu Đạm Thủy thực hiện theo quy trình, quy phạm kỹ thuật quy định: Điều 4 và Mục IV, Chương II, Nghị định 08/2025/NĐ-CP, ngày 09/01/2025 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định phân cấp quản lý để khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

+ Cụm Thủy nông Đạm Thủy được Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều giao nhiệm vụ quản lý vận hành trạm bơm tiêu Đạm Thủy. Cụm Thủy nông Đạm Thủy gồm: 01 Cụm trưởng, 01 cụm phó, 07 công nhân, trong đó: Trình độ đại học 02 người, 01 trung cấp điện, 02 công nhân điện và 04 công nhân thủy nông.

- Phạm vi bảo vệ trạm bơm tiêu nước Đạm Thủy thực hiện theo quy định tại Điều 40, Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14; Khoản 3, Điều 5, Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh “*V/v ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:*

+ Khu vực trạm bơm đã có hàng rào bảo vệ: Phạm vi vùng phụ cận tính từ điểm xây đúc ngoài cùng của hàng rào bảo vệ trở vào.

- Các hoạt động trong phạm vi bảo vệ trạm bơm tiêu nước phải có giấy phép theo quy định tại Điều 44, Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14.

3. Chế độ báo cáo, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất

3.1. Chế độ thông tin báo cáo: Thực hiện chế độ báo cáo về các phòng chức năng của Công ty để tổng hợp, kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường theo đúng quy định.

- Báo cáo định kỳ hằng năm (trước và sau mùa mưa lũ) về: Các hư hỏng của công trình và công tác sửa chữa khắc phục; hiện trạng công trình, hạng mục công trình; các nội dung khác có liên quan.

- Báo cáo đột xuất trong các trường hợp sau: Phát hiện công trình bị hư hỏng đột xuất hoặc các hư hỏng đã có từ trước diễn biến theo chiều hướng xấu;

có sự cố trong vận hành cửa công, cửa van, sạt lở kênh; mưa lớn xuất hiện trong khu vực hệ thống, lũ ngoài sông cao có nguy cơ gây mất an toàn công trình và các vi phạm về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Ngoài ra, tất cả các lần kiểm tra định kỳ, đột xuất, đoàn kiểm tra phải báo cáo bằng văn bản các hạng mục công trình đã kiểm tra. Trường hợp đặc biệt cần phải xử lý ngay thì phải báo cáo trực tiếp lên Ban Giám đốc và Chủ tịch Công ty.

3.2. Kiểm tra thường xuyên:

Hằng ngày, Cụm trưởng phải phân công nhiệm vụ cho các công nhân quản lý rà soát kiểm tra, nắm bắt các công trình để đánh giá sự ổn định công trình, theo dõi các nhân tố có thể ảnh hưởng đến vận hành cho công trình, báo cáo về Công ty để có biện pháp và kế hoạch sửa chữa khắc phục (nếu có) nhằm đảm bảo phục vụ kịp thời sản xuất, các nội dung kiểm tra cụ thể như sau:

- Thường xuyên kiểm tra máy móc, thiết bị và công trình; các điều kiện liên quan đến việc quản lý, vận hành để đảm bảo máy móc, thiết bị hoạt động bình thường, an toàn.

- Kiểm tra tình trạng chung của bể hút, bể xả, nhà trạm bơm, bể nước kỹ thuật, cống, kênh dẫn vào bể hút, kênh xả, máy móc thiết bị... và các công trình khác trong suốt quá trình vận hành.

3.3. Kiểm tra định kỳ:

Trước vụ sản xuất (trước ngày 30/4) và sau vụ sản xuất (30/10), Trạm bơm Đạm Thủy phối hợp với các phòng chức năng Công ty tổ chức thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành các công việc kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của máy móc, thiết bị và công trình sau mỗi vụ.

- Nội dung kiểm tra bao gồm:

- + Đánh giá hiện trạng các công trình thủy công, việc chấp hành quy trình quản lý, vận hành công trình, các kiến nghị đề xuất về quản lý vận hành công trình.

- + Kiểm tra những điểm vi phạm chưa được xử lý, phòng chống hiện tượng mở rộng phạm vi hành lang bảo vệ cống, kênh...

- + Kết quả kiểm tra định kỳ: Kiểm tra mức độ xử lý các tồn tại và kiến nghị biện pháp xử lý các tồn tại nếu có và phải được lập thành biên bản làm cơ sở báo cáo theo quy định và lập kế hoạch bảo vệ công trình.

3.4. Kiểm tra đột xuất:

- Tổ chức kiểm tra khi có mưa lớn hoặc thời tiết bất thường xảy ra (lũ, lụt, bão...) hoặc phát hiện công trình, hạng mục công trình có hư hỏng đột xuất để có biện pháp xử lý kịp thời bảo đảm an toàn cho công trình, hạng mục công trình.

- Nội dung kiểm tra gồm: Việc chấp hành quy trình, quy phạm hoặc tình trạng kỹ thuật và an toàn của máy móc thiết bị, công trình khi có hư hỏng hoặc tai nạn liên quan đến con người trong quá trình vận hành hoặc bảo trì để đánh giá và đưa ra các giải pháp xử lý.

4. Quy định việc giới hạn hoặc cấm các loại phương tiện giao thông có tải trọng lớn lưu thông trong phạm vi bảo vệ công trình; quy định về phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ an toàn nơi lưu trữ tài liệu, kho tàng cất giữ vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại

4.1. Quy định việc giới hạn cấm các loại phương tiện giao thông có tải trọng lớn lưu thông trong phạm vi bảo vệ công trình

- Cấm hệ thống biển cấm, trích lập bảng quy định về tải trọng và loại phương tiện trước công trình để báo hiệu cho mọi người biết và thực hiện; Thông báo bằng văn bản đến các địa phương có liên quan để thông báo, tuyên truyền cho người dân biết việc không cho phép xe quá tải lưu thông qua công trình.

- Đối với hệ thống kênh mương: Nghiêm cấm các phương tiện có tải trọng vượt quá 2,5 tấn lưu thông trên bờ kênh.

- Các biển cấm được bố trí tại khu vực trạm bơm, các tuyến kênh, các cầu, cống qua kênh kết hợp giao thông

4.2. Quy định về phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ an toàn nơi lưu trữ tài liệu, kho tàng cất giữ vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều có trách nhiệm bố trí thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định, nghiêm cấm tất cả các hoạt động có nguy cơ gây ra cháy nổ tại công trình, đồng thời, tổ chức lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên quản lý trạm bơm và sử dụng thông thạo các phương tiện trong từng trường hợp chữa cháy. Đảm bảo an toàn hệ thống điện, đặc biệt khi mưa bão đề phòng tai nạn điện giật, cháy do chập điện.

5. Tổ chức lực lượng và phân công trách nhiệm bảo vệ trạm bơm tiêu nước; trang thiết bị hỗ trợ công tác bảo vệ

5.1. Tổ chức lực lượng và phân công trách nhiệm bảo vệ trạm bơm tiêu nước

Để bảo vệ an toàn công trình, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức, phân công thực hiện công tác bảo vệ như sau:

5.1.1. Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều:

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện bảo vệ công trình. Hỗ trợ Cụm Thủy nông Đạm Thủy giải quyết các hành vi vi phạm công trình, các sự cố công trình vượt quá khả năng của Cụm.

- Nếu thực hiện công tác bảo vệ công trình không tốt và để xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Tỉnh theo quy định.

5.1.2. Cụm trưởng Cụm Thủy nông Đạm Thủy:

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện bảo vệ công trình của công nhân quản lý công trình đầu mối và hệ thống kênh mương.

- Chịu trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết các hành vi vi phạm công trình.

- Khi xảy ra sự cố có thể gây mất an toàn công trình, Cụm trưởng phải chịu trách nhiệm huy động nhân, vật lực để khắc phục sự cố một cách sớm nhất để bảo đảm an toàn công trình. Nếu vượt quá khả năng thì báo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều và cấp trên đề xin hướng chỉ đạo.

- Mọi trường hợp để xảy ra vi phạm công trình, dù đã được xử lý tốt hay không tốt, nhưng gây hậu quả thiệt hại về tài chính, thì Cụm trưởng phải chịu trách nhiệm liên đới theo nội quy lao động của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều.

5.1.3. Công nhân quản lý công trình:

- Đối với công nhân quản lý được Cụm Thủy nông Đạm Thủy phân công nhiệm vụ quản lý công trình trạm bơm tiêu Đạm Thủy, hằng ngày bên cạnh công tác chuyên môn, phải thường xuyên có mặt trên hiện trường để kiểm tra bảo vệ công trình.

- Khi phát hiện công trình có nguy cơ bị xâm hại hoặc bị xâm hại thì phải có các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Trường hợp, vượt khả năng giải quyết phải báo cáo với Cụm trưởng và lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều để cùng với chính quyền địa phương lập biên bản, ngăn chặn các hành vi vi phạm đến an toàn công trình, yêu cầu hoàn nguyên lại hiện trạng ban đầu.

- Khi phát hiện công trình có sự cố có thể dẫn đến gây mất an toàn thì có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho Cụm trưởng để kịp thời thực hiện các biện pháp xử lý.

5.2. Trang thiết bị hỗ trợ công tác bảo vệ

TT	Tên thiết bị, vật dụng	Đơn vị	Số lượng
1	Đèn Pin cầm tay	Cái	09
2	Đèn pin đội đầu	Cái	09
3	Đèn pha	Cái	09
4	Áo phao	Cái	09
5	Đồ đi mưa	Bộ	09
6	Ủng đi mưa	Bộ	09

6. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào công trình

- Hằng ngày, nhân viên quản lý công trình có nhiệm vụ trực, kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào công trình; xử lý những trường hợp vi phạm quy định về công tác bảo vệ theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra các phương tiện trong phạm vi bảo vệ công trình; các loại xe cơ giới, phương tiện nội địa lưu thông trong công trình thủy lợi khi có biển cấm (trừ các loại xe, phương tiện ưu tiên theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ).

- Phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tự nhiên gây tổn hại hoặc đe dọa đến an toàn của công trình.

- Phát hiện, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trong giấy phép (nếu có) của tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình, đảm bảo trong phạm vi bảo vệ công trình, các hoạt động phải đảm bảo không gây cản trở cho việc vận hành công trình.

- Trong phạm vi bảo vệ công trình, các hoạt động phải đảm bảo không gây cản trở cho việc vận hành công trình; phải có đường, mặt bằng để bảo trì và xử lý khi công trình xảy ra sự cố.

7. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, phá hoại công trình và vùng phụ cận của trạm bơm tiêu

7.1. Quản lý chung

- Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều đã thực hiện cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ trạm bơm tiêu nước Đạm Thủy và bàn giao mốc chỉ giới cho Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan quản lý.

- Công nhân quản lý vận hành trạm bơm tiêu Đạm Thủy phải thực hiện tốt công tác tuần tra, canh gác để chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, phá hoại công trình và vùng phụ cận của trạm bơm tiêu nước; đồng thời xử lý tốt mọi tình huống khi xảy ra; báo cáo kịp thời chính quyền địa phương để theo dõi và hỗ trợ giải quyết, xử lý.

- Hằng năm, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức phổ biến công tác bảo vệ công trình đến người dân địa phương tại khu vực xây dựng công trình: quy định của pháp luật về khai thác, bảo vệ công trình trạm bơm tiêu; Phương án bảo vệ trạm bơm tiêu; Quy trình vận hành trạm bơm tiêu.

7.2. Các hành vi xâm phạm, phá hoại công trình và vùng phụ cận của trạm bơm tiêu

7.2.1. Các hành vi xâm phạm lòng sông, kênh như giao thông thủy, khai thác cát trái phép, đánh bắt thủy sản không phép trong lòng sông, kênh.

Khi phát hiện các hành vi trên, nhân viên quản lý yêu cầu người thực hiện các hành vi vi phạm dừng mọi hoạt động gây mất an toàn cho công trình và các hoạt động không có giấy phép. Cụm Thủy nông Đạm Thủy báo cáo với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều, đồng thời thông báo và phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường và thực hiện các biện pháp cần thiết như tịch thu phương tiện, xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

7.2.2. Các hành vi xâm phạm lòng sông, kênh như lấn chiếm đất lòng sông, kênh để canh tác, xây dựng nhà cửa, lán trại trong phạm vi bảo vệ công trình.

Khi kiểm tra phát hiện các hành vi trên, nhân viên quản lý yêu cầu người thực hiện các hành vi vi phạm dừng mọi hoạt động gây mất an toàn cho công trình và các hoạt động không có giấy phép. Cụm Thủy nông Đạm Thủy chủ động xử lý và báo cáo với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều, đồng thời thông báo và phối hợp với chính quyền địa phương sở tại kiểm tra hiện trường và thực hiện các biện pháp cần thiết như tịch thu phương tiện, xử phạt hành chính và hoàn nguyên hiện trạng ban đầu theo quy định của pháp luật.

7.2.3. Hành vi gây mất an toàn công trình, phá hoại thiết bị quan trắc và cản trở việc vận hành công trình.

Khi phát hiện có người đánh bắt cá, nổ mìn đánh bắt cá gây nguy hại đến an toàn công trình, phá hoại thiết bị quan trắc, người quản lý trực tiếp phải:

- Nhắc nhở, yêu cầu cá nhân hoặc tập thể nhóm người dừng các hoạt động, hành vi phá hoại hay các hoạt động không được phép trong phạm vi công trình thủy lợi;

- Thông báo và phối hợp với chính quyền địa phương nếu đối tượng chống đối không thực hiện dừng các hoạt động gây mất an toàn cho công trình

để có biện pháp trực tiếp xử lý như tịch thu phương tiện, dụng cụ sử dụng và xử phạt hành chính theo quy định;

- Triển khai kiểm tra mức độ hư hỏng, thiệt hại và yêu cầu tiến hành khắc phục, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý, đồng thời báo cáo với Cục trưởng Cục Thủy nông Đạm Thủy, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều để có biện pháp xử lý tiếp theo.

7.2.4. Hành vi trộm cắp gây mất an toàn công trình.

- Khi phát hiện người có hành động trộm cắp tài sản, vật tư, thiết bị tại công trình, người quản lý trực tiếp công trình phải lập tức thông báo với chính quyền sở tại, sử dụng các biện pháp để ngăn cản và tạm giữ thủ phạm cùng với tang vật, chứng cứ đã phạm tội, bàn giao lại cho chính quyền địa phương xử lý theo quy định.

- Triển khai kiểm tra mức độ hư hỏng, thiệt hại và yêu cầu tiến hành khắc phục đồng thời báo cáo với Cục trưởng Cục Thủy nông Đạm Thủy, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều để có biện pháp xử lý tiếp theo.

7.2.5. Hành vi phá hoại gây mất an toàn công trình.

Khi phát hiện các hành vi phá hoại gây mất an toàn công trình, người quản lý trực tiếp phải thực hiện các nội dung sau:

- Khi phát hiện thấy đối tượng có hành vi phá hoại công trình bằng vật liệu nổ, hoá chất...

- + Thông báo và phối hợp với chính quyền địa phương yêu cầu dừng hoạt động gây mất an toàn cho công trình, tịch thu phương tiện, dụng cụ sử dụng và xử phạt hành chính theo quy định;

- + Triển khai kiểm tra mức độ hư hỏng, thiệt hại và yêu cầu tiến hành khắc phục tạm thời, đồng thời báo cáo với Cục trưởng Cục Thủy nông Đạm Thủy, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều để có biện pháp xử lý tiếp theo.

- Khi phát hiện người có hành vi phá hoại như đào đất đá, khai thác khoáng sản và các hành vi trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trạm bơm đến mức gây mất an toàn công trình:

- + Nhắc nhở, yêu cầu cá nhân hoặc tập thể nhóm người dừng các hoạt động, hành vi gây mất an toàn cho công trình hay các hoạt động không được cấp phép;

- + Thông báo và phối hợp với chính quyền địa phương nêu đối tượng chống đối không thực hiện dừng các hoạt động gây mất an toàn cho công trình để có biện pháp trực tiếp xử lý như tịch thu phương tiện, dụng cụ sử dụng và xử phạt hành chính theo quy định;

- + Triển khai kiểm tra mức độ hư hỏng, thiệt hại và yêu cầu tiến hành khắc phục đồng thời báo cáo với Cục trưởng Cục Thủy nông Đạm Thủy, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều để có biện pháp xử lý tiếp theo.

8. Bảo vệ, xử lý khi trạm bơm tiêu xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố

Để chủ động phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn công trình, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều cần thực hiện phương án bảo vệ bảo đảm an

toàn công trình trong mùa mưa lũ và trong trường hợp công trình xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố, cụ thể như sau:

8.1. Công tác chỉ đạo

Việc triển khai chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình trong trường hợp xảy ra các tình huống có nguy cơ mất an toàn cao thuộc về các đơn vị sau:

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều. Địa chỉ: Khu Mễ Xá 3, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0203.3870.863- 0935.098.398 - 0976.328.525;

- Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự địa phương liên quan;

- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường.

8.2. Phương án chuẩn bị đảm bảo an toàn công trình

8.2.1. Trước mùa mưa bão:

- Kiểm tra, đánh giá hiện trạng cụm công trình đầu mỗi trạm bơm, chuẩn bị vật tư, vật liệu, thiết bị máy, phương tiện phục vụ cho phòng chống thiên tai bảo vệ công trình.

- Xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm đối với công trình xung yếu hoặc chưa qua thử thách, giả định các tình huống xảy ra và đề xuất các biện pháp xử lý.

- Tăng cường kiểm tra, thực hiện công tác chuẩn bị ứng phó tình huống thiên tai và tổ chức ứng phó kịp thời khi trường hợp thiên tai xảy ra.

8.2.2. Trong mùa mưa bão:

- Khi có mưa lớn hoặc cảnh báo lũ, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều mà trực tiếp là trạm bơm tiêu Đạm Thủy chủ động lực lượng, kiểm tra lại các vật tư trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra.

- Trạm bơm tiêu Đạm Thủy phân công trực, tuần tra kiểm soát công trình, phát hiện và huy động lực lượng khi xảy ra sự cố, hướng dẫn chỉ đạo lực lượng của địa phương về kỹ thuật và biện pháp khi xử lý công trình.

- Khi công trình xảy ra sự cố phải lập tức triển khai khắc phục và kịp thời báo cáo về Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

8.2.3. Sau thiên tai:

- Tổ chức kiểm tra, kiểm kê, đánh giá xác định hư hỏng, thiệt hại và báo cáo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều.

- Tập trung toàn bộ nhân lực hiện có khắc phục thiệt hại, sửa chữa hư hỏng thiết bị, công trình cần thiết để có thể vận hành công trình trong thời gian sớm nhất.

- Tổ chức thực hiện công tác giải tỏa vật cản, khơi thông dòng chảy trên trục kênh tiêu đơn vị quản lý.

8.3. Phương án xử lý các tình huống gây mất an toàn công trình

Các tình huống có thể xảy ra đe dọa an toàn khẩn cấp của công trình và phương án ứng phó như sau:

- *Trường hợp Báo động cấp 1:* Khi mực nước tiêu tăng vượt ngưỡng cho phép gây úng ngập, trên sông xuất hiện lũ nhỏ, mực nước trong đồng, ngoài sông tăng dần lên. Tiến hành thực hiện ứng phó như sau: Cụm Thủy nông Đạm Thủy cử công nhân trực 24/24h tại công trình, liên tục báo cáo tình hình mưa lũ, mực nước trên sông về Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định. Sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

- *Trường hợp báo động cấp 2:* Khi mực nước tiêu tăng vượt ngưỡng cho phép gây úng ngập và mực nước sông tăng dần lên đạt tới mức độ trung bình, nước lũ bắt đầu gây ảnh hưởng ngập lụt và tác động xấu đến dân sinh, kinh tế, xã hội – tương đương lũ trung bình. Tiến hành thực hiện ứng phó theo trình tự sau:

+ Cụm Thủy nông Đạm Thủy, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng Thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường có liên quan để nắm bắt thông tin về tình hình, diễn biến mưa lũ, lưu lượng về sông, diễn biến các sự cố...

+ Xử lý sự cố: Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tùy theo tình hình thực tế, để quyết định công bố lệnh báo động khẩn cấp mức độ 2 tới toàn bộ cán bộ, nhân viên trong Công ty, chỉ đạo các thành viên trong đơn vị thực hiện các biện pháp xử lý. Trong trường hợp tại khu vực công trình lượng mưa, lũ đổ về ngày càng gia tăng và có nguy cơ vượt lũ thiết kế thì Công ty chuẩn bị sẵn sàng thực hiện các phương án ứng phó tương ứng với mức báo động 3.

+ Khi mực nước trên sông được giảm dần, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều, UBND các xã, phường có liên quan thường xuyên báo cáo với Ban Chỉ huy Phòng Thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường kết quả triển khai các công tác phòng chống lũ lụt đã triển khai thực hiện cho đến khi công trình về ngưỡng an toàn.

- *Trường hợp báo động cấp 3:* Khi mực nước tiêu tăng vượt ngưỡng cho phép gây úng ngập, mực nước sông tăng nhanh và lũ trong sông đã lên đến mức cao, gây ảnh hưởng ngập lụt nghiêm trọng và có thể gây nguy hiểm cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân – tương đương lũ lớn. Tiến hành thực hiện ứng phó theo trình tự sau:

+ Cụm Thủy nông Đạm Thủy, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều liên tục cập nhật tình hình mưa lũ, mực nước sông, báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng Thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường liên quan về tình hình tại công trình theo từng giờ, đề xuất phương án ứng phó sự cố có thể xảy ra.

+ Xử lý sự cố: Khi nhận được tin báo, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng Thủ dân sự tỉnh tham mưu khẩn cho lãnh đạo Ban chỉ huy đưa ra các quyết định nhằm đảm bảo an toàn cho công trình. Đồng thời báo cáo UBND tỉnh về phòng chống thiên tai về tình hình diễn biến tại công trình, các giải pháp khắc phục sự cố nếu xảy ra.

+ Chính quyền địa phương chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều sẵn sàng cao để thực hiện các biện pháp di tản dân cư vùng ngập lụt khi có yêu cầu, đảm bảo an ninh trật tự khu vực công trình và vùng ngập lụt.

+ Khi mực nước trong sông giảm dần, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều, UBND các xã, phường có liên quan thường xuyên báo cáo với Ban Chỉ huy Phòng Thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường kết quả triển khai các công tác phòng chống lũ lụt đã triển khai thực hiện cho đến khi công trình về ngưỡng an toàn.

9. Nguồn lực tổ chức thực hiện phương án

9.1. Về nhân lực

- Lực lượng tại chỗ gồm toàn bộ công nhân viên, người lao động Cụm Thủy nông Đạm Thủy (tổng có 09 người). Trong trường hợp cấp bách, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều sẽ huy động cán bộ công nhân viên – người lao động của Công ty đến hỗ trợ.

- Ngoài ra, huy động nguồn nhân lực từ đội xung kích của Công ty để xử lý nhanh các tình huống khẩn cấp trong công tác phòng chống lụt, bão và bảo vệ công trình: bao gồm 15 người.

9.2. Công tác chuẩn bị về vật lực.

9.2.1. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều

- Hằng năm, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều phải đảm bảo đầy đủ vật tư, phương tiện, lương thực, thuốc men cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Số lượng vật tư, phương tiện, thuốc men được tập kết, bảo quản tại kho của trạm bơm tiêu Đạm Thủy, đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ khi có tình huống xảy ra.

Danh mục vật tư, vật liệu, phương tiện dự phòng

TT	Tên danh mục	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Xe tải	chiếc	03	Hợp đồng với các Công ty trên địa bàn
2	Máy xúc	chiếc	01	Hợp đồng với các Công ty trên địa bàn
3	Máy ủi	chiếc	01	Hợp đồng với các Công ty trên địa bàn
4	Xe máy	chiếc	20	Huy động từ CB-CNV, NLĐ trong Công ty
5	Xe rửa	chiếc	03	Kho nhà vận hành trạm bơm
6	Máy phát điện 15KWA	cái	02	Kho nhà vận hành trạm bơm
7	Đèn Pin cầm tay	cái	08	Kho nhà vận hành trạm bơm
8	Đèn pha	cái	03	Kho nhà vận hành trạm bơm
9	Đèn Pin đội đầu	cái	08	Kho nhà vận hành trạm bơm

TT	Tên danh mục	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
10	Dầu Diesel	lít	30	Kho nhà vận hành trạm bơm
11	Nhớt	lít	05	Kho nhà vận hành trạm bơm
12	Mỡ bò	kg	05	Kho nhà vận hành trạm bơm
13	Bao tải cát	cái	150	Kho nhà vận hành trạm bơm
14	Cuốc	cái	05	Kho nhà vận hành trạm bơm
15	Xẻng	cái	05	Kho nhà vận hành trạm bơm
16	Rọ thép	rọ	48	Kho công ty
17	Cọc tre	cọc	100	Kho công ty
18	Đất	m ³	200	Mua tại bãi vật liệu cách trạm 3km
19	Đá hộc	m ³	200	Mua tại mỏ đá xây dựng của các Công ty trên địa bàn
20	Cát	m ³	100	Mua tại bãi cát ở khu vực Cầu Đạm
21	Đá dăm	m ³	100	Mua tại mỏ đá xây dựng của các Công ty trên địa bàn

- Các vật tư, vật liệu dự phòng, dụng cụ, thiết bị, lương thực, thuốc men được tập kết sẵn sàng tại đầu mỗi công trình và hoàn thành trước ngày 30/4 hằng năm. Kinh phí thực hiện được sử dụng từ nguồn chi thường xuyên của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều.

9.2.2. Chính quyền địa phương: Huy động vật lực dự phòng của địa phương và của nhân dân trong các trường hợp xảy ra sự cố, tình huống khẩn cấp.

10. Trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ quản lý, tổ chức, cá nhân khai thác trạm bơm tiêu, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan

10.1. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều (đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ trạm bơm tiêu Đạm Thủy):

- Sau khi phương án được phê duyệt, phối hợp với UBND các xã, phường có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo an ninh, an toàn và vận hành công trình đáp ứng nhiệm vụ thiết kế; tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức, trách nhiệm tới các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác bảo vệ công trình.

- Thực hiện đúng các quy định trong Phương án bảo vệ công trình trạm bơm tiêu Đạm Thủy đảm bảo an toàn cho công trình và phát huy các nhiệm vụ thiết kế của công trình.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn cho công trình đầu mỗi Trạm bơm tiêu Đạm Thủy, hạn chế thấp nhất hậu quả thiệt hại do sự cố gây ra, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo lực lượng bảo vệ và các lực lượng liên quan tổ chức tốt nhiệm vụ bảo vệ công trình.

- Ngăn chặn các hành vi lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình thủy lợi trạm bơm tiêu Đạm Thủy và các hoạt động gây cản trở đến việc quản lý, bảo trì và vận hành công trình; các hoạt động xâm phạm đến mốc giới xác định hành lang bảo vệ công trình.

- Tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên quản lý vận hành công trình.

- Giám sát công tác trực và kiểm tra công trình thường xuyên, nhất là vào mùa mưa, lũ; Quản lý vận hành công trình đúng với quy trình, quy phạm kỹ thuật.

- Lập biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến an toàn công trình.

- Chủ động, phối hợp UBND các xã, phường có liên quan tổ chức và thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức, trách nhiệm tới các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác bảo vệ công trình.

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện phương án bảo vệ hàng năm; Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) xem xét sửa đổi, bổ sung phương án nếu cần thiết.

10.2. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh (thường trực về công tác Phòng chống thiên tai)

- Theo dõi diễn biến tình hình mưa, lũ và việc vận hành công trình để tham mưu cho lãnh đạo Ban chỉ đạo các đơn vị phối hợp phòng chống lũ lụt và xử lý các tình huống, sự cố có ảnh hưởng đến an toàn công trình; công tác ứng phó với lũ lụt, kịp thời hỗ trợ ứng phó khi cần thiết. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo, đôn đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều triển khai thực hiện phương án bảo vệ trạm bơm tiêu Đạm Thủy;

- Thẩm định nội dung sửa đổi, bổ sung phương án bảo vệ khi có đề nghị của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

10.3. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường có liên quan

Tham mưu giúp UBND các xã, phường thực hiện phòng, chống thiên tai và phòng thủ dân sự theo quy định; chủ động phối hợp với các lực lượng ứng phó và trực tiếp chỉ huy các hành động ứng phó thiên tai và phòng thủ dân sự khi có tình huống xảy ra. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tại địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự.

10.4. Ủy ban nhân dân các xã, phường liên quan

Phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều (*trực tiếp là Cụm Thủy nông Đạm Thủy*):

- Tuyên truyền cho người dân biết, hiểu và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ an ninh, an toàn trạm bơm tiêu Đạm Thủy.

- Quản lý, ngăn chặn hành vi lấn chiếm, xây dựng các công trình, nhà ở, sử dụng đất trái phép trong phạm vi bảo vệ trạm bơm tiêu, kênh mương; các hoạt động gây cản trở đến việc quản lý, sửa chữa và vận hành trạm bơm, các hành động xâm hại các mốc giới xác định hành lang bảo vệ công trình. Tiến hành hòa giải các tranh chấp (nếu có) về khai thác và bảo vệ công trình phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Ngăn chặn các hành vi san lấp mặt bằng, đổ thải không đạt tiêu chuẩn môi trường vào lòng sông, hệ thống kênh, các hành vi đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, khai thác tài nguyên trái phép.

- Trực tiếp quản lý và giám sát các hoạt động của người dân có liên quan đến công trình trạm bơm tiêu Đạm Thủy trên địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hoạt động gây ảnh hưởng và có nguy cơ gây ảnh hưởng đến công trình.

- Có trách nhiệm phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều (trực tiếp là Cụm Thủy nông Đạm Thủy) thông báo cho nhân dân địa phương vùng công trình trạm bơm tiêu Đạm Thủy và vùng lưu vực tiêu tình hình các đợt lũ, cảnh báo các nguy cơ có thể xảy ra làm thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện và sẵn sàng tham gia ứng cứu, bảo vệ công trình khi xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố.

- Chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều, Cụm Thủy nông Đạm Thủy giải quyết các vấn đề nảy sinh trong hoạt động sinh sống và sản xuất, kinh doanh của người dân và các tổ chức trên địa bàn phường có liên quan đến công trình.

10.5. Các đơn vị khác có liên quan

- Có trách nhiệm phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều trong công tác quản lý, bảo vệ công trình và tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan theo đúng phương án bảo vệ được duyệt; tham gia hỗ trợ ứng cứu về cả nhân lực và vật lực khi công trình xảy ra sự cố.

- Thực hiện các nội dung khác theo các quyết định của cấp có thẩm quyền đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phương án bảo vệ công trình trạm bơm tiêu Đạm Thủy là cơ sở pháp lý để Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho công trình trong điều kiện quản lý, vận hành bình thường, trong mùa mưa lũ và trong trường hợp xảy ra sự cố, hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố.

2. Phương án bảo vệ công trình trạm bơm tiêu Đạm Thủy là cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức năng chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều trong quá trình thực hiện các nội dung phương án, nhằm đảm bảo an toàn cho công trình.

3. Trong quá trình thực hiện phương án bảo vệ công trình trạm bơm tiêu Đạm Thủy, nếu có nội dung cần sửa đổi bổ sung, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định./.